




Documento assinado pelo Shodo



PJe Assinado eletronicamente por: LUANA SOUZA ARAUJO - Juntado em: 28/06/2021 14:33:24 - 827f8e9



		NOVA		Motor de Indução		CE	
MOD 48/56		30/10		Cód. 40141204000		ME-5000	
CV(HP)	1/3	KW	0,25	Hz	60		
RPM	1740	REG			110-127 V	220-254 V	
ISOL	B				S1		
IP	21	FS	1,35	AMB	40°C	7,2-8,8 A	
IP/MN	4,6	Cos φ	0,58	Rend	53,0 %	7,8-8,0 AFS	
Sistema de Rolagem		Ambos				3,8-4,4 A	
Cap. 1 x 161.193µF - 110 VCA						3,8-4,5 AFS	

ATENÇÃO!

O MOTOR DEVE SER ATERRADO DE ACORDO COM AS NORMAS NACIONAIS PARA PREVENIR CHOQUE ELÉTRICO























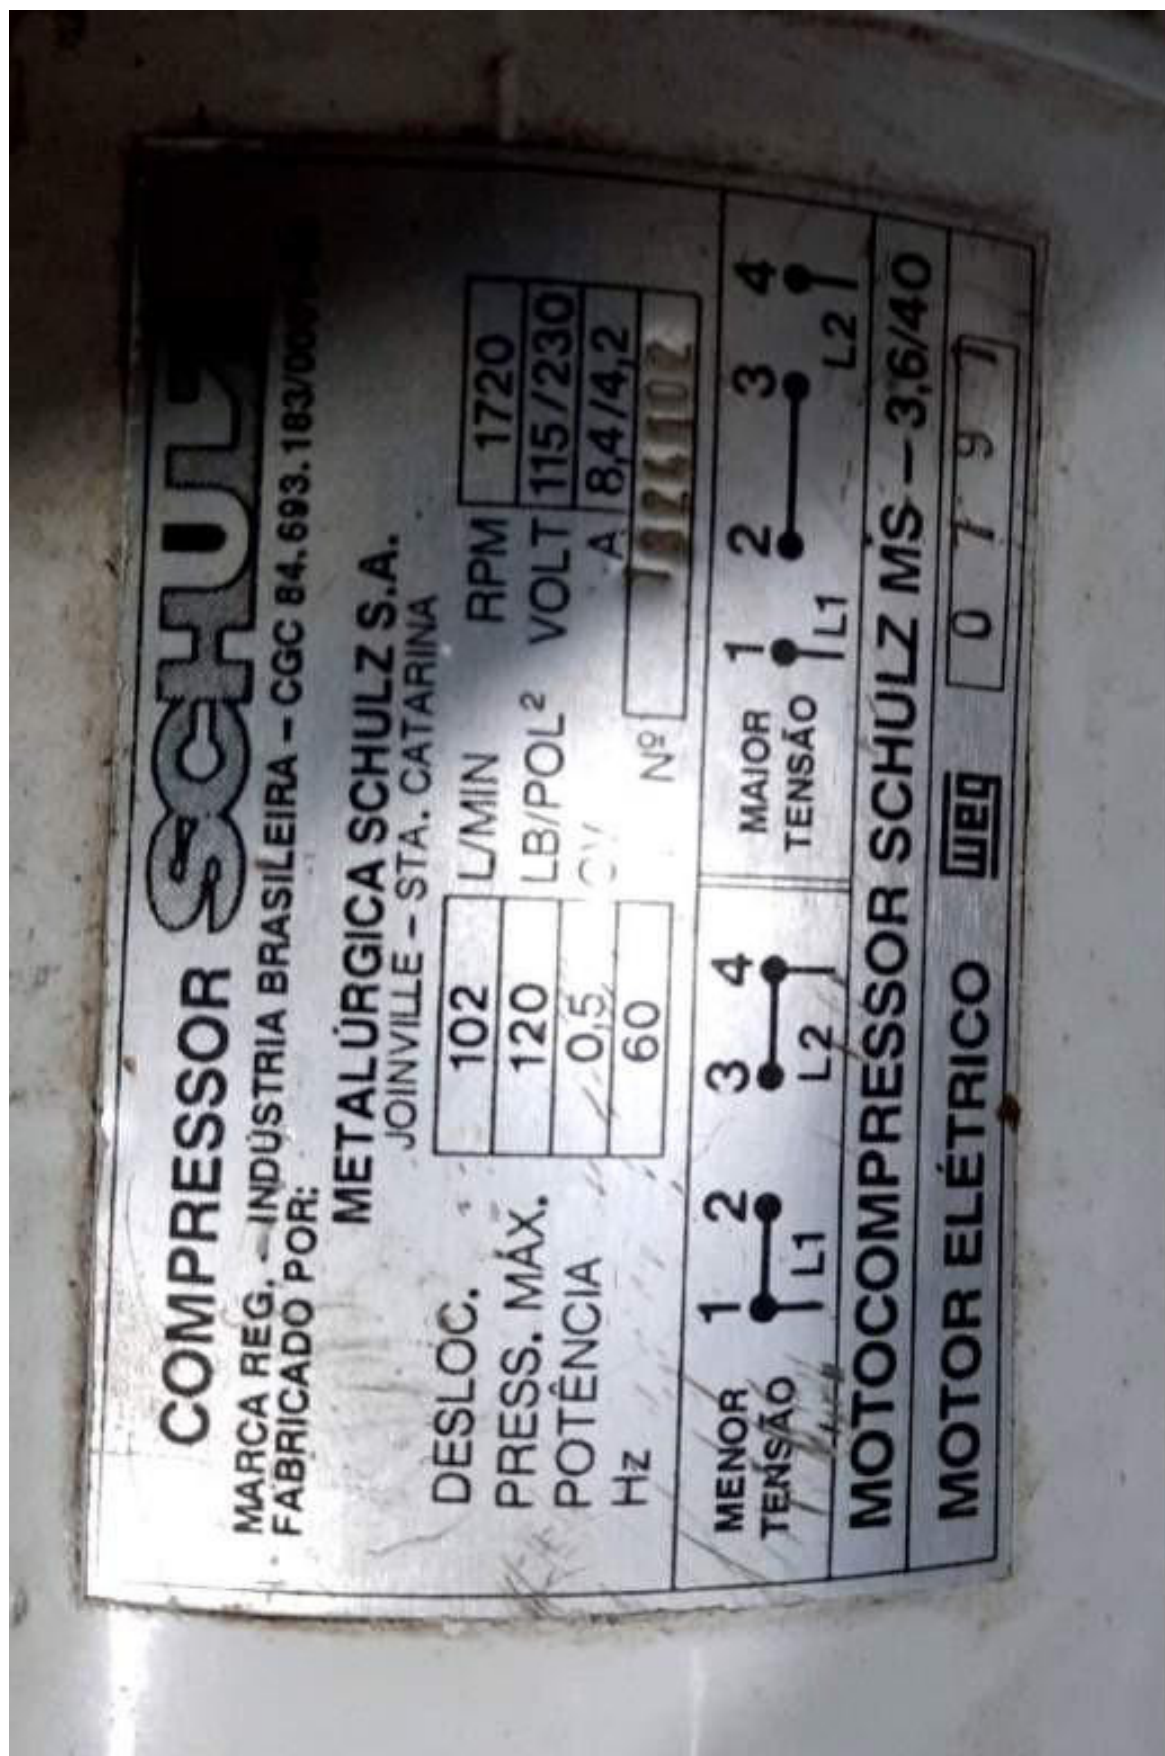

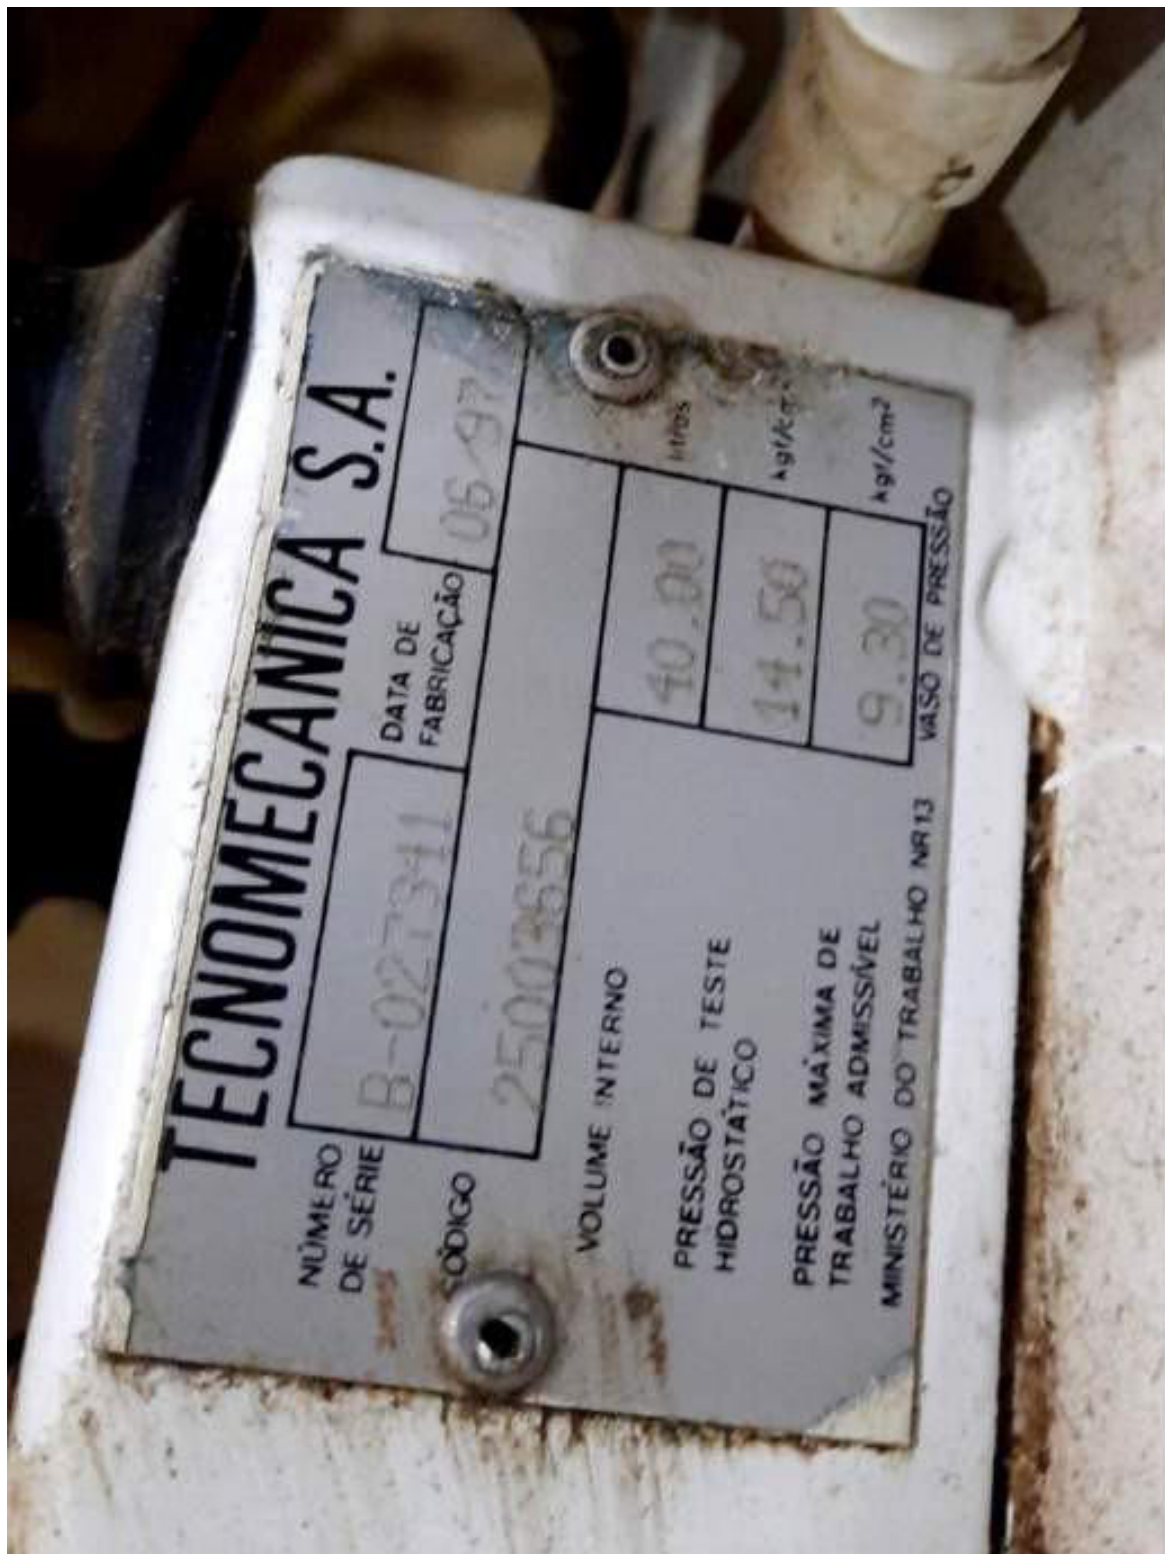



Documento assinado pelo Shodo




PJe Assinado eletronicamente por: LUANA SOUZA ARAUJO - Juntado em: 28/06/2021 14:33:24 - 827f8e9



Documento assinado pelo Shodo









Documento assinado pelo Shodo



PJe Assinado eletronicamente por: LUANA SOUZA ARAUJO - Juntado em: 28/06/2021 14:33:24 - 827f8e9



Nome do sistema: _____

Classificação: **3,6** **O Índice de Experiência do Windows precisa ser atualizado**

Processador: Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz 3.20 GHz

Memória instalada (RAM): 4,00 GB (utilizável: 3,18 GB)

Tipo de sistema: Sistema Operacional de 32 Bits

Caneta e Toque: Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este v

Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho

Nome do computador:	DENTISTA-04
Nome completo do computador:	DENTISTA-04
Descrição do computador:	
Grupo de trabalho:	WORKGROUP



Documento assinado pelo Shodo





Documento assinado pelo Shodo





Documento assinado pelo Shodo







Documento assinado pelo Shodo



Assinado eletronicamente por: LUANA SOUZA ARAUJO - Juntado em: 28/06/2021 14:33:24 - 827f8e9
<https://pje.trt3.jus.br/pjekz/validacao/21062814332254700000129878559?instancia=1>
Número do processo: 0010638-94.2020.5.03.0095
Número do documento: 21062814332254700000129878559